

副

確認通知書(建築物)

※確認通知欄	この申請書及び添付図書に記載の建築物の計画は、建築基準法第6条第1項(建築基準法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築物の敷地、構造及び建 びにこれに基づく()の規定に適合することを確認しましたので、通知しま		
確認番号	第 4951 号	建築主事	庄司 静
確認年月日	平成 4.4.10 日		
1. 建築主住所氏名	電話 () 番		
代理者資格	1級 () 建築士 建設大臣	登録第 23517 号	
2. 住所氏名	浅見建築設計事務所 立川市若葉町3-75-25	浅見みつよし	
建築士事務所名	浅見1級 () 建築士事務所 東京都	登録第 25791 号	0425(35)1069 番
設計者資格	() 建築士 ()	登録第 号	
3. 住所氏名	同上		
建築士事務所名	() 建築士事務所 ()	登録第 号	電話 () 番
4. 建築設備に関し意見を 聴いた者の住所氏名 勤務先名	電話 () 番		
工事監理者資格	() 建築士 ()	登録第 号	
5. 住所氏名	未定		
建築士事務所名	() 建築士事務所 ()	登録第 号	電話 () 番
6. 工事施工者 住所氏名	建設業者許可大臣 第 号 未定	電話 () 番	
7. 確認の特例	1. 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認の特例の適用の有無 ☒ 有 ☐ 無 適用があるときは、建築基準法施行令第13条の2各号に掲げる建築物の区分 ☒ 第1号 ☐ 第2号 ☐ 第3号 ☐ 第4号 2. 建築基準法施行令第13条の2第1号又は第2号に掲げる住宅に該当するとき は、当該住宅に係る型式指定番号 第 号		
8. 敷地の位置	イ. 地名地番	三鷹市下連雀1-59-2	
	ロ. 用途地域	1種住専	※ その他の区域、 地域、地区、街区
	ハ. 防火地域	防火、準防火、指定なし	80 80 1高 40 40
9. 主要用途	長屋建住宅	10. 工事種別	新築、増築、改築、移転、用途変更、 大規模の修繕、大規模の模様替

2号の2(第10条関係)

消防関係法令指導票

三鷹 消防 署

次に該当する設備がある場合は、火災予防条例により、消防署へ届け出が必要となりますので
意してください。

最大消費熱量が、毎時6万キロカロリー以上のボイラー、給湯湯沸設備及び温風暖房機

一定数量以上(200リットル以上の灯油、800リットル以上の重油等)の危険物の貯蔵・取扱い

次の事項に配慮してください。

ガスこんろ、石油ストーブ等の火気使用設備器具は、火災予防条例の規定により可燃物から安全な距離を保つこと。

厨房等の火を使用する室には、消火器具、簡易火災警報器等を努めて設置すること。

2階の寝室には、避難ロープ等を努めて設置すること。

問合せ先

予防課 予防係
下車 出張所

電話

0422

(49) 0119

印線

平塚担当

副

確認 通 知 書 (建築物)

※確認通知欄	この申請書及び添付図書に記載の建築物の計画は、建築基準法第6条第1項(建築基準法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築物の敷地、構造及び並びにこれに基づく建築士事務所の規定に適合することを確認しましたので、通知します。		
確認番号	第 4951 号	建築主事	庄司 静
確認年月日	平成 4 年 4 月 10 日		
1. 建築主住所氏名			
代理者資格	1級 () 建築士 建設大臣 登録第 23517 号	浅見みづよし	
2. 住所氏名	浅見建築設計事務所 立川市若菜町3-75-25	浅見みづよし	
建築士事務所名	浅見1級 () 建築士事務所 東京都 登録第 25791 号	0425(35)1069	
3. 設計者資格	() 建築士 () 登録第 号		
住所氏名	同上		
建築士事務所名	() 建築士事務所 () 登録第 号	※電話 ()	
4. 建築設備に関し意見を聴いた者の住所氏名	勤務先名 () 電話 () 番		
5. 工事監理者資格	() 建築士 () 登録第 号		
住所氏名	未 定		
建築士事務所名	() 建築士事務所 () 登録第 号	電話 () 番	
6. 工事施工者住所氏名	建設業者許可大臣 知事 第 号	未 定 電話 () 番	
7. 確認の特例	1. 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認の特例の適用の有無 () 有、無 適用があるときは、建築基準法施行令第13条の2各号に掲げる建築物の区分、第1号、第2号、第3号、第4号 2. 建築基準法施行令第13条の2第1号又は第2号に掲げる住宅に該当するときは、当該住宅に係る型式指定番号 第 号		
8. 敷地の位置	Ⅰ. 地名地番 三鷹市下連雀1-59-2 Ⅱ. 用途地域 1種住専 Ⅲ. 防火地域 防火、準防火、指定なし ※ その他の区域、地域、地区、街区		
9. 主要用途	長屋建住宅	10. 工事種別	新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替
11. 敷地面積	申請部分	申請以外の部分	合 計 ※14. 敷地面積との比
12. 建築面積	109.63	277.24	法52条 76.19 %
13. 延べ面積	211.24	211.24	法53条 39.54 %
Ⅰ. 建築物全体		4.48	
Ⅱ. 自動車庫等の部分			
Ⅲ. 住宅の部分			
15. 工事着手予定日	平成 4 年 4 月 10 日	16. 工事完了予定日	平成 4 年 8 月 未 日
17. その他必要事項	直接生放流可能地域 下連雀 出排水		
18. Ⅰ. 用途	長屋建住宅		
Ⅱ. 工事種別	新 築		
Ⅲ. 構造	枠組壁工法		
Ⅳ. 階 別	1 階	2 階	合 計
Ⅴ. ト、床面積	申請部分 103.55	申請以外の部分 107.69	合 計 211.24
Ⅵ. 柱の小径	2488	2455	
Ⅶ. 横架材間の垂直距離	2738	240	
Ⅷ. 居室の高さ	240	240	
Ⅸ. 居室の天井高さ			
Ⅹ. 建築設備の種類	給排水設備、電気設備		
19. 備考			

9114951

様式別概要追加書類に必要な事項者が建築士事務所に属しているときは3項に規定する場合(設計に係る場合)を記入して下さい。5、6欄は未定の型に入れて下さい。9欄は、できるだけ実測又は駐車のための施設(誘導路、と区域においては、13欄の「ハ」に8欄の「タ」は別紙にその概要を記して)とする事項は、17欄又は別紙に記載し、合には、床面積の算定において床下部

地番 59-17


地形図

年 月 日 写

土地の所在

三鷹市下連雀一丁目

地形図番号 194
縮 尺 1/600

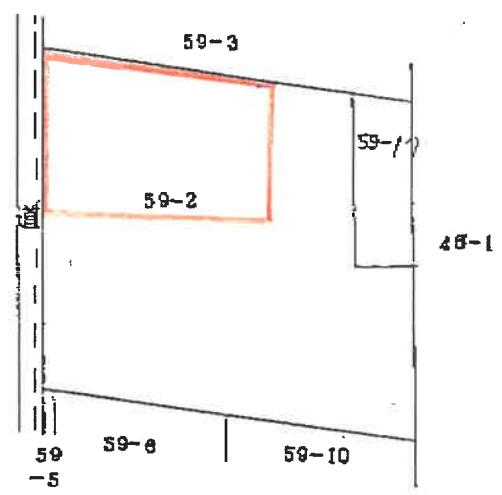

作製年月日

作製者

土地家屋調査士

平成3年12月5日



○ 外部仕上表


屋根 カラーベストコロニアル葺
外壁 ラスモルタル刷毛引⑦20 吹付タイル
軒天 同上

○ 内部仕上表

台所 床 クッションフロア貼り
食堂 壁 石膏ボード⑦12 ビニールクロス貼り 準不燃No. 0003
居間 天井 石膏ボード⑦9 ビニールクロス貼り 準不燃No. 0003
浴室 床 タイル貼り
壁 タイル貼り
天井 バスリブ 準不燃No. 2260
1階の全ての内壁 石膏ボード⑦12 ビニールクロス貼り 準不燃No. 0003
天井 石膏ボード⑦9 ビニールクロス貼り 準不燃No. 0003

No.	室名	床面積 m^2	採光計算		排煙計算		換気計算	
			$\times \frac{1}{7}$	有効面積 m^2	$\times \frac{1}{50}$	有効面積 m^2	$\times \frac{1}{20}$	有効面積 m^2
1	1階台所 食堂	$(3.64 \times 3.185) + (1.82 \times 0.91)$ = 13.24	1.89	$(1.70 \times 2.0) + (1.70 \times 0.6)$ = 4.42	0.26	有効H=400 $(1.70 \times 0.4) + (1.70 \times 0.4) \times \frac{1}{2} = 0.68$	0.66	$(1.70 \times 2.0 \times \frac{1}{2}) + (1.7 \times 0.6 \times \frac{1}{2})$ = 2.21
2	1階応接室	$3.64 \times 4.55 = 16.56$	2.36	$(1.70 \times 1.1) + (1.70 \times 1.1)$ = 3.74	0.33	有効H=400 $1.70 \times 0.4 \times 2 \times \frac{1}{2} = 0.68$	0.82	$1.70 \times 1.1 \times 2 \times \frac{1}{2} = 1.87$
3	1階和室8帖	$3.64 \times 3.64 = 13.24$	1.89	$2.6 \times 1.8 = 4.68$	0.26	有効H=250 天井高2350 $2.6 \times 0.25 \times \frac{1}{2} = 0.325$	0.66	$2.6 \times 1.8 \times \frac{1}{2} = 2.34$
4	1階台所 食堂居間	$2.73 \times 7.28 = 19.87$	2.83	$1.70 \times 2.0 = 3.40$	0.39	有効H=400 $(1.7 \times 0.4 \times 2 \times \frac{1}{2})$ $+ (0.7 \times 0.4 \times \frac{1}{2}) = 0.82$	0.99	$1.7 \times 2.0 \times \frac{1}{2} = 1.70$
5	2階和室8帖 和室6帖	$6.37 \times 3.64 = 23.18$	3.31	$2.6 \times 1.8 \times 2 = 9.36$	0.46	有効H=200 $2.6 \times 0.2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 0.52$	1.15	$2.6 \times 1.8 \times 2 \times \frac{1}{2} = 4.68$
6	2階洋室8帖	$3.64 \times 3.64 = 13.24$	1.89	$1.70 \times 1.1 \times 2 = 3.74$	0.26	有効H=400 $1.7 \times 0.4 \times 2 \times \frac{1}{2} = 0.68$	0.66	$1.7 \times 1.1 \times 2 \times \frac{1}{2} = 1.87$
7	2階和室6帖	$3.64 \times 2.73 = 9.93$	1.41	$(1.70 \times 1.8) + (0.7 \times 0.8)$ = 3.62	0.19	有効H=200 $(1.7 \times 0.2 \times \frac{1}{2}) + (0.7 \times 0.2 \times \frac{1}{2}) = 0.24$	0.49	$(1.7 \times 1.8 \times \frac{1}{2}) + (0.7 \times 0.8 \times \frac{1}{2})$ = 1.81
8	2階洋室1,2	$(2.275 \times 3.64) + (1.82 \times 0.455)$ $+ (2.73 \times 2.275) = 15.31$	2.18	$(1.70 \times 1.1) + (1.7 \times 0.6)$ = 2.89	0.30	有効H=400 $1.70 \times 0.4 \times 2 \times \frac{1}{2} = 0.68$	0.76	$(1.7 \times 1.1 \times \frac{1}{2}) + (1.7 \times 0.6 \times \frac{1}{2})$ = 1.44

188
12 12 140 12 12

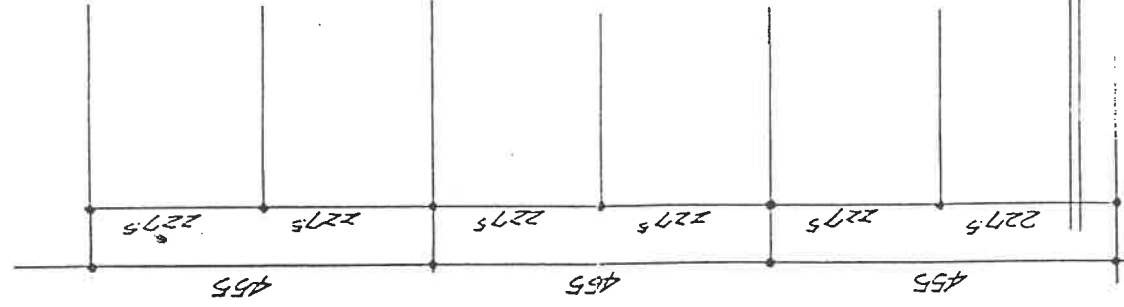

204 ϕ 2275 (交互)
ロックウール ϕ 50mm 二重
石膏ボード ϕ 12mm 二枚貼り

防火認定

防火認定 S.61.1.28 4584号

防壁詳細図 S=1/10

- 。 界壁は小屋まで
- 。 配管等貫通部分はモルタル充填
- 。 防火認定 S.61.1.28 584号
- 。 遮音認定 S.62.7.31 9号

