


事業箇所図

巨大地震時における東部水再生センターの機能確保
(防災・安全)(重点計画)
平成30年度(1年間)

①【A07-001 処理場施設耐震化】

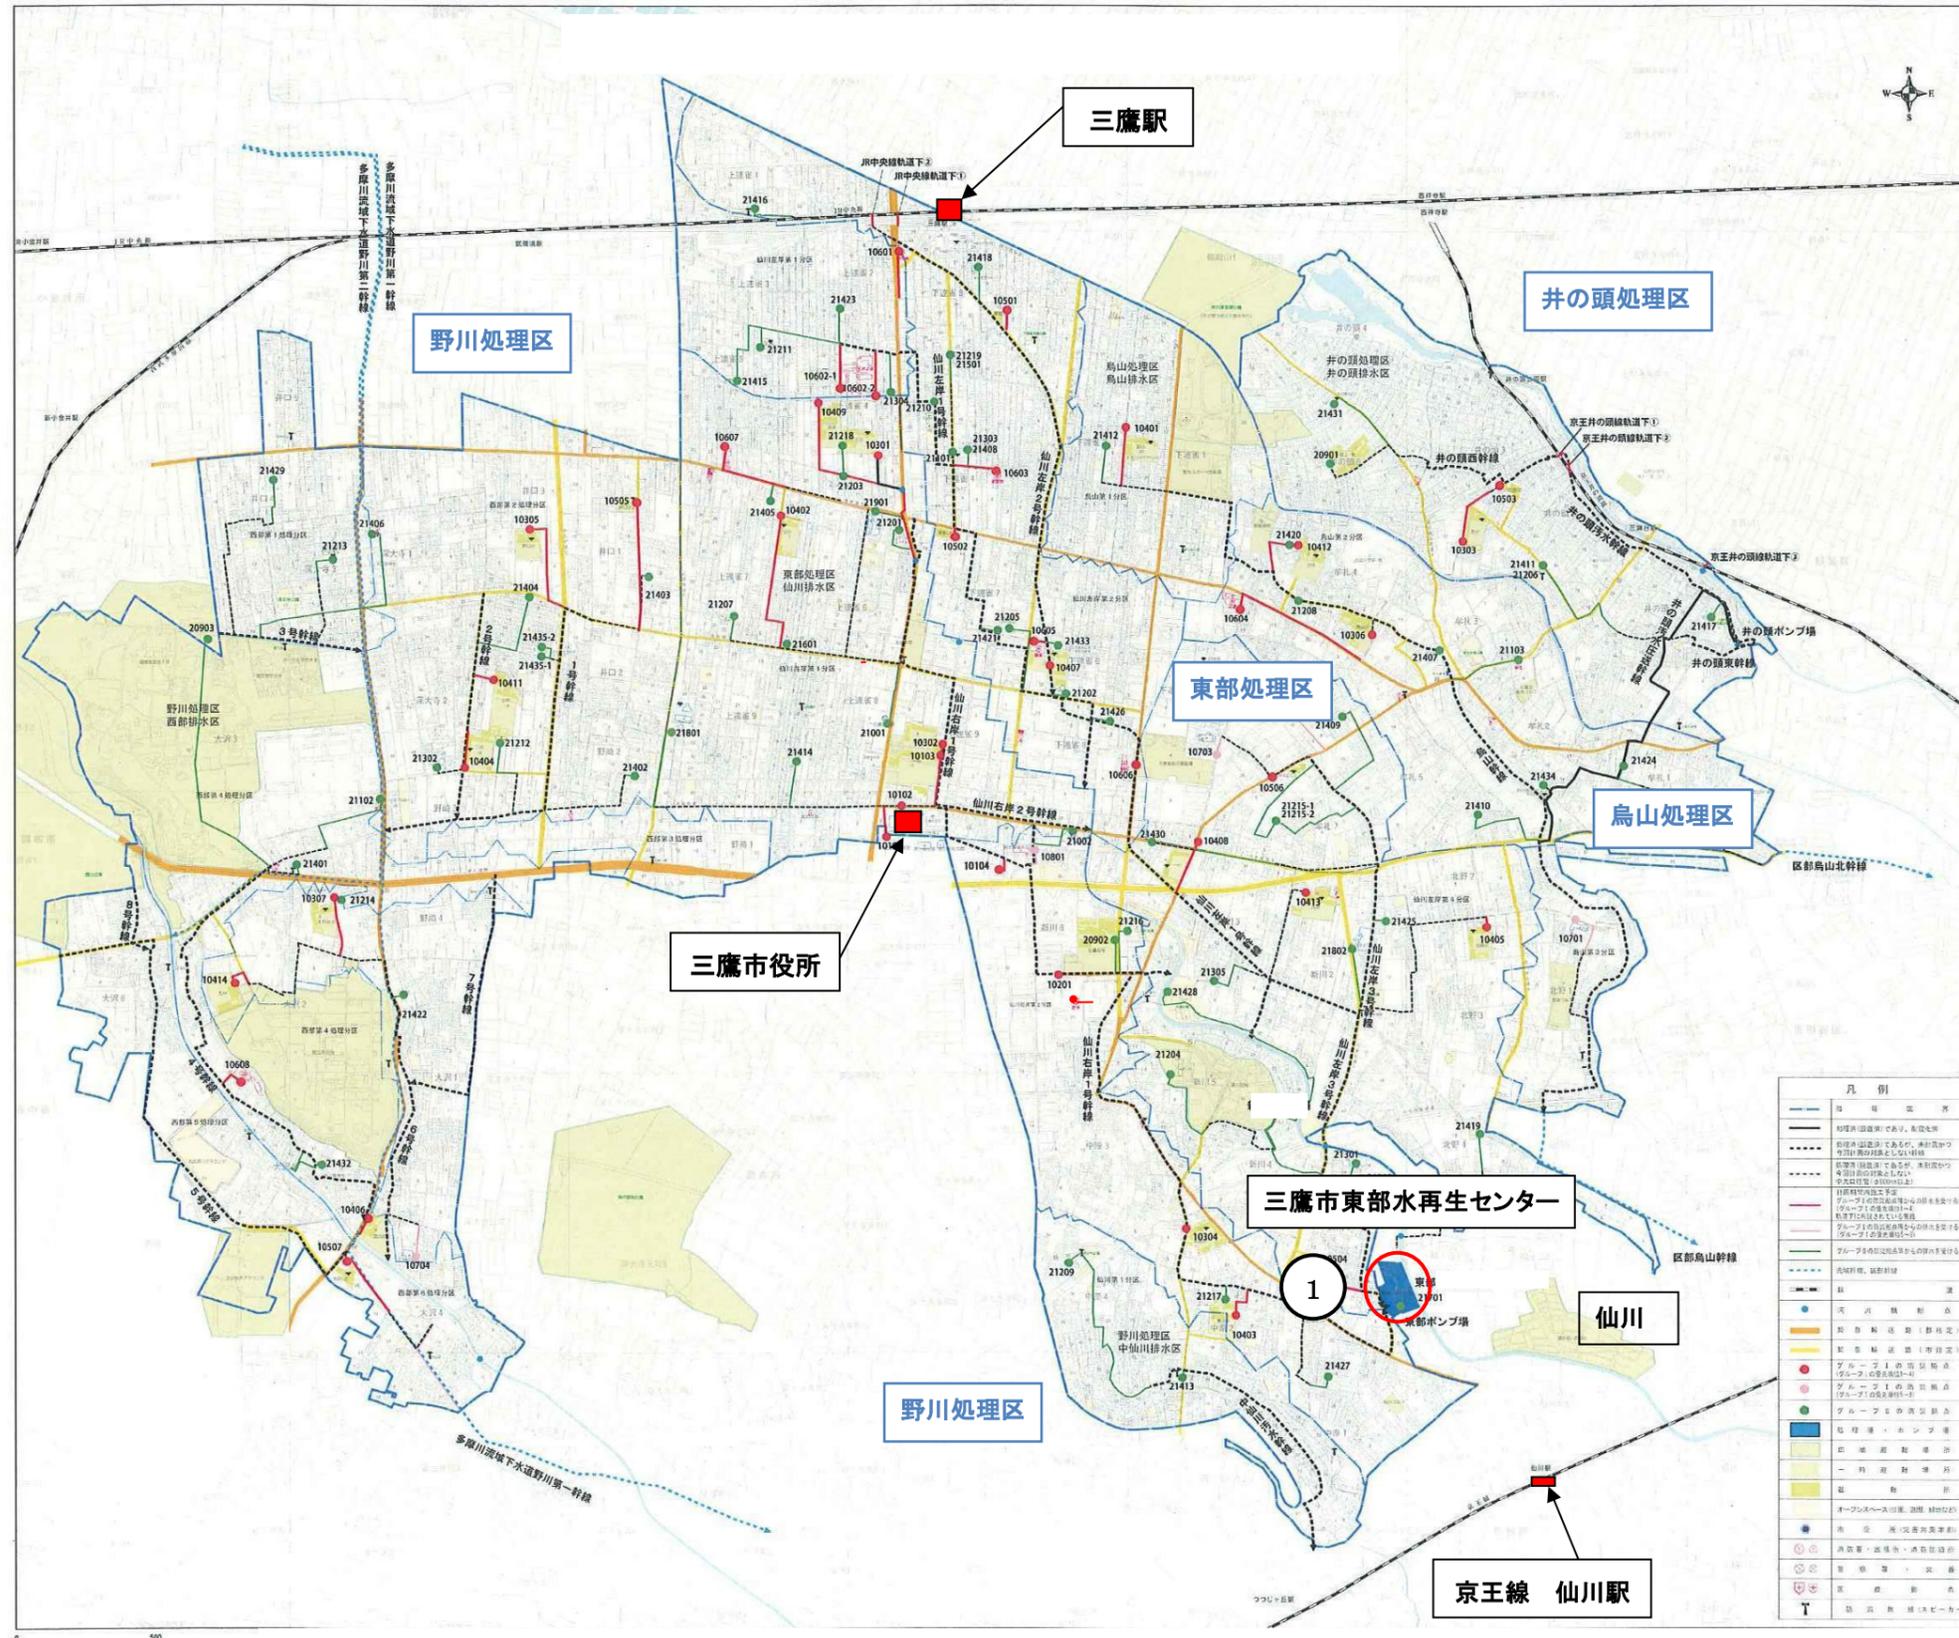

凡例	
(Blue line)	給水管線
(Red line)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Dashed line)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Dotted line)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Green line)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Blue circle)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Red circle)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Green circle)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Blue square)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Red square)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Green square)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Blue triangle)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Red triangle)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Green triangle)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Blue diamond)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Red diamond)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Green diamond)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Blue star)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Red star)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Green star)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Blue cross)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Red cross)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Green cross)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Blue T)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Red T)	処理場(浄水場)であり、本図では
(Green T)	処理場(浄水場)であり、本図では