


ロードアスファルト舗装標準断面図 S=1:20

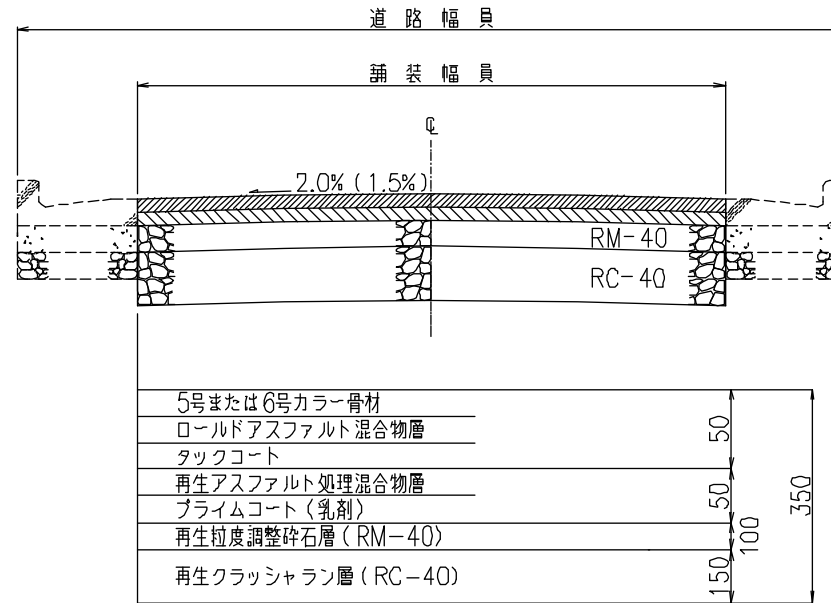

材料表

(1.0m2当り)

工 種	使 用 材 料	単 位	数 量
表 層 工	5号or6号カラー骨材 (プレコート処理・着色磁気質)	k g	6.0
	ロールドアスファルト混合物	t	0.122
タックコート工	アスファルト乳剤 (PK-4)	ℓ	※2
上 層 路 盤 工	再生アスファルト処理混合物	t	0.126
プライムコート工	アスファルト乳剤 (PK-3)	ℓ	1.25
上 層 路 盤 工	再生粒度調整碎石 (RM-40)	m 3	0.127
下 層 路 盤 工	再生クラッシャーラン (RC-40)	m 3	0.191

※ 横断勾配については、通常2.0%とし、
センターラインが設置されている道路は1.5%とする。

※2 タックコート工：アスファルト乳剤(PK-4)

- ・交通解放する場合：0.8ℓ/㎡
- ・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.4ℓ/㎡
- ・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合は、濯骨材の散布なし


舗 装 工

ロードアスファルト舗装工

ロードA舗装工

厚35cm (合材10cm)

ロードアスファルト舗装標準断面図 S=1:20

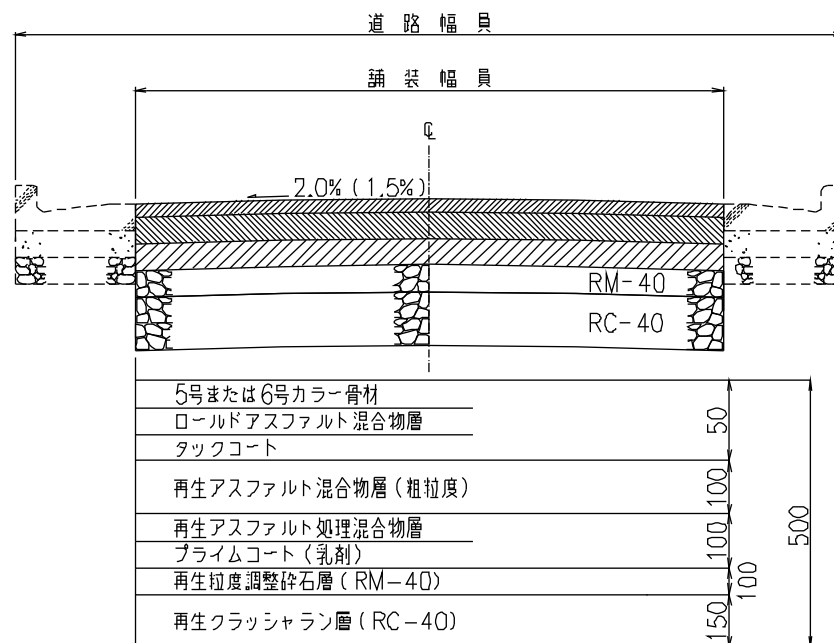

材料表

(1.0m2当り)

工 種	使 用 材 料	単 位	数 量
表 層 工	5号or6号カラー骨材 (プレコート処理・着色磁気質)	k g	6.0
	ロードアスファルト混合物	t	0.122
タックコート工	アスファルト乳剤 (PK-4)	ℓ	※2
基 層 工	再生アスファルト混合物 (粗粒度)	t	0.254
上 層 路 盤 工	再生アスファルト処理混合物	t	0.252
プライムコート工	アスファルト乳剤 (PK-3)	ℓ	1.26
上 層 路 盤 工	再生粒度調整碎石 (RM-40)	m 3	0.127
下 層 路 盤 工	再生クラッシャーラン (RC-40)	m 3	0.191


※ 横断勾配については、通常2.0%とし、
センターラインが設置されている道路は1.5%とする。

※2 タックコート工：アスファルト乳剤 (PK-4)

- ・交通解放する場合：0.8ℓ/㎡
- ・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.4ℓ/㎡
- ・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合は、濯骨材の散布なし

舗 装 工
ロードアスファルト舗装工
ロードA舗装工
厚50cm (合材25cm)

歩道舗装標準断面図 S=1:20

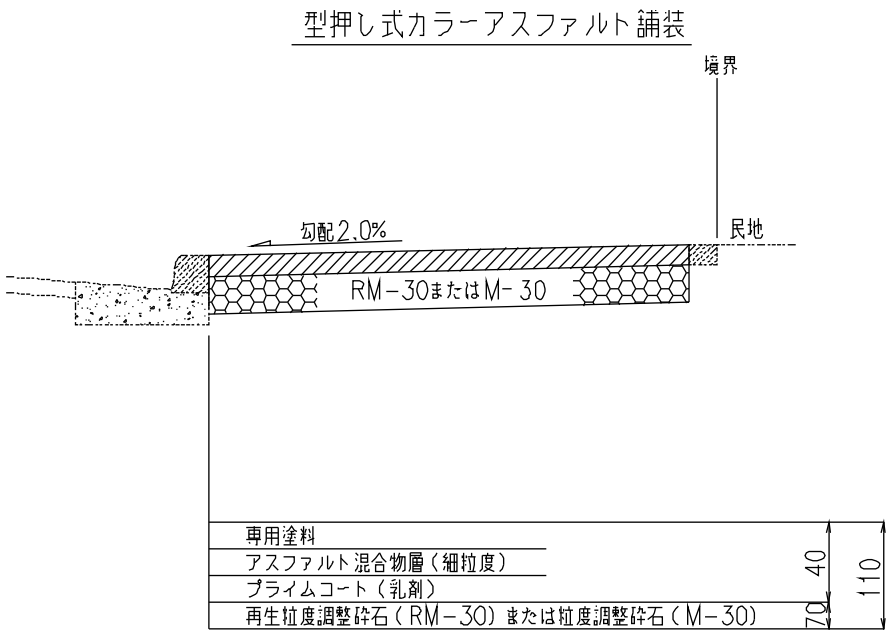

材 料 表		(1.0m2当り)	
工 種	使 用 材 料	単位	数 量
着 色 工	専用塗料		※
表 層 工	アスファルト混合物 (細粒度)	t	0.10
プライムコート工	アスファルト乳剤 (PK-3)	ℓ	1.26
路 盤 工	再生粒度調整碎石 (RM-30) または粒度調整碎石 (M-30)	m ³	0.0689

※使用する塗料によること。


舗 装 工

歩 道 舗 装 工

(コンクリート)
車乗入舗装工

厚 30 c m

歩道車乗入（コンクリート）舗装標準断面図 S=1:10

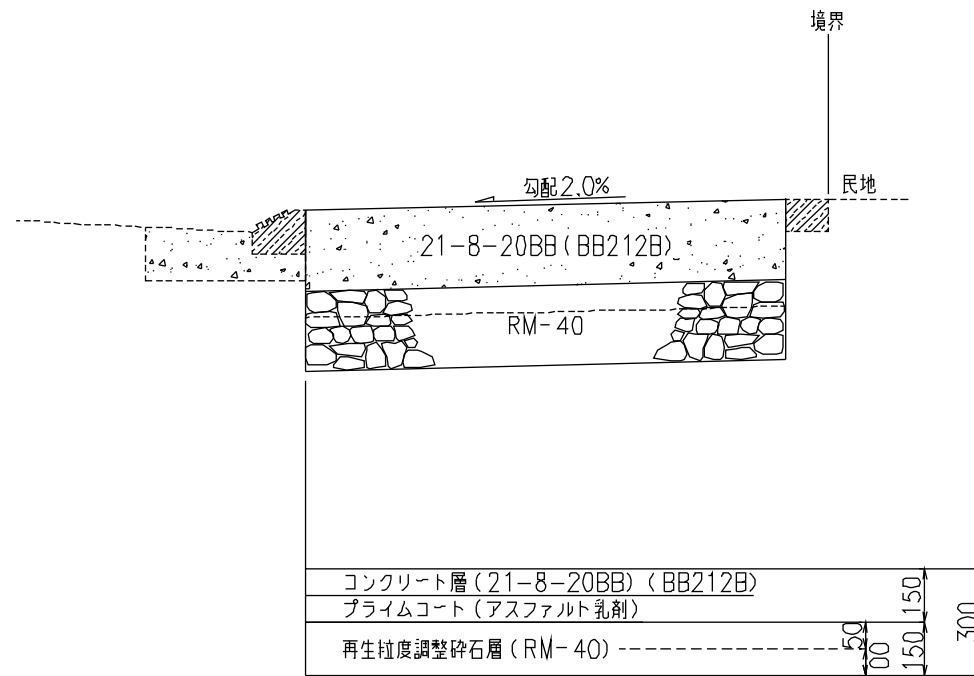

歩道乗入部の基準

種別	舗装厚	切下げ延長	概 要
A	300mm	3,030mm	軽自動車
B	300mm	4,240mm	小型自動車 (8ナンバーの一部) (4, 5, 6ナンバー)
C	300mm	5,450mm	小型自動車 (前面道路の狭いとき)

材 料 表

(1.0m2当り)

工 種	使 用 材 料	単位	数 量
表 層 工	コンクリート工 (21-8-20BB) 無筋 (BB212B)	m ³	0.15
プライムコート工	アスファルト乳剤 (PK-3)	ℓ	1.26
路 盤 工	再生粒度調整碎石 (RM-40)	m ³	0.191


舗 装 工

ACオーバーレイ舗装工

A C 舗 装 工

厚 5 c m

ACオーバーレイ舗装標準断面図 S=1:20

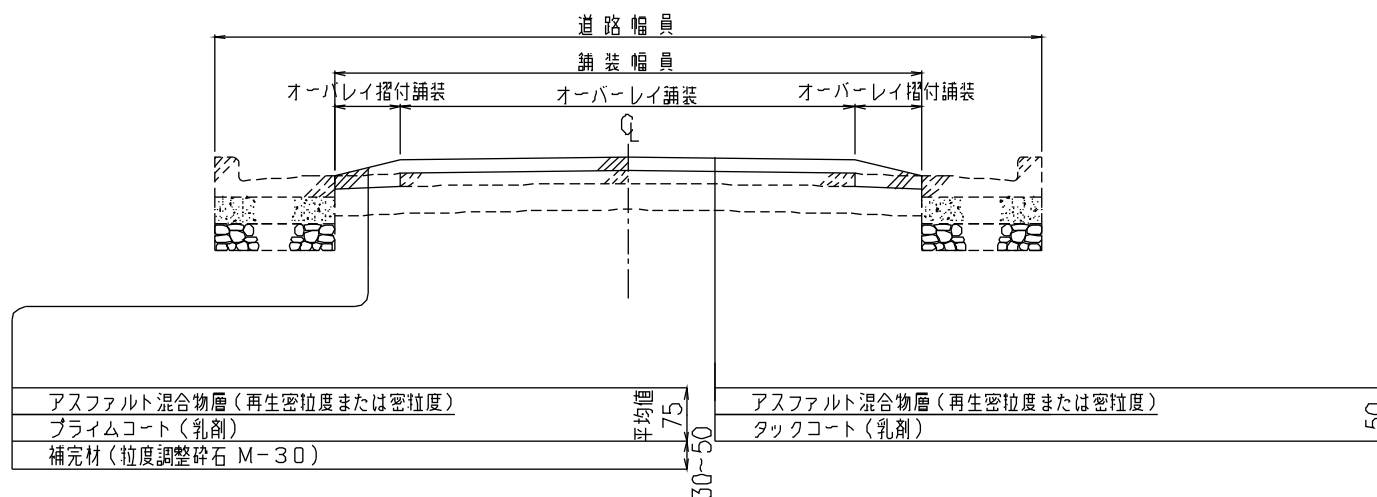

材 料 表 (オーバーレイ舗装工)

(1.0m2当り)

工 種	使 用 材 料	単 位	数 量
オーバーレイ舗装工	アスファルト混合物 (再生密粒度または密粒度13mm)	t	0.126
タックコート工	アスファルト乳剤 (PK-4)	ℓ	※

※ タックコート工：アスファルト乳剤 (PK-4)

- ・交通解放する場合：0.8ℓ/㎡
- ・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.4ℓ/㎡
- ・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合は、選育材の散布なし

材 料 表 (オーバーレイ摺付舗装工)

(1.0m2当り)

工 種	使 用 材 料	単 位	数 量
オーバーレイ摺付舗装工	アスファルト混合物 (再生密粒度または密粒度13mm)	t	0.189
プライムコート工	アスファルト乳剤 (PK-3)	ℓ	1.26
不陸整正工 (補完材)	粒度調整碎石 (M-30)	m ³	0.038

すべり止め舗装工 標準仕様

すべり止め舗装工

1. 高輝性すべり止め舗装工(キララ)

(1) バインダー : すべり止め舗装用樹脂 (エポキシ系樹脂)

使用量 1.5~3.5kg/m² (標準1.5kg/m²)

(2) 硬質骨材 : すべり止め舗装用骨材 (炭化珪素60%、エメリー40%)

使用量 7.0~8.0kg/m² (標準7.0kg/m²)

(3) トップコート : 無し